

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - CICLOVIA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovia



FOTO 01 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M



FOTO 02 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. E GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR

**X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016\_P**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovía

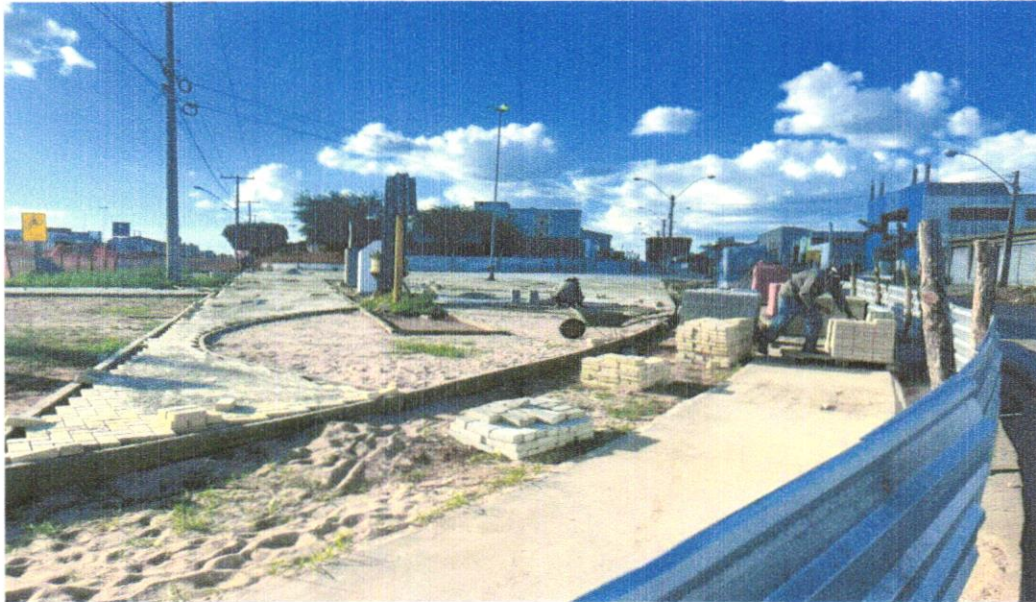


**FOTO 03 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M<sup>2</sup>), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA**



**FOTO 04 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m<sup>2</sup>, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovía



**FOTO 05 – Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m<sup>2</sup>, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina**



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

**FOTO 06 – Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m<sup>2</sup>, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina**

Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3  
Evaldo Almeida Moraes

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovía



**FOTO 07 – Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m<sup>2</sup>, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina**



**FOTO 08 – REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA**